



STATISTIK OVER FORSYNINGSafbrydelser I 2017

Bekendtgørelse nr. 1401 af 29. november 2016 om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor (forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsen) regulerer, hvorledes hver enkelt elhandelsvirksomhed skal indberette antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor for det forudgående kalenderår til Energitilsynet.

Elhandelsvirksomhederne skal senest den 1. april hvert år indberette til Energitilsynet i henhold til forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Efter modtagelse af indberetningerne offentliggør Energitilsynet en anonymiseret statistik, der illustrerer antallet af forsyningsafbrydelser på landsplan.

INDBERETNINGER

Dette års indberetninger, hviler på data for hele 2017, mens sidste års indberetninger kun dækkede trefjerdedele af året, da forpligtelsen til at registrere forsyningsafbrydelser først indtraf den 1. april 2016.

STATISTIK

Statistikken over forsyningsafbrydelser er anonymiseret. Det kan derfor ikke udledes af denne statistik, hvilke elhandelsvirksomheder, der har flest forsyningsafbrydelser eller hvor i landet, der er flest afbrydelser.

Ifølge forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3, skal indberetningerne ske for henholdsvis 1) husholdningsforbrugere, jf. elforsyningslovens § 5, stk. 1, nr. 10 og 2) øvrige elforbrugere. Kategorien øvrige elforbrugere omfatter primært erhvervsforbrugere.

Indberetningerne for husholdningsforbrugere skal opdeles i forsyningsafbrydelser begrundet med 1) husholdningsforbrugernes manglende efterlevelse af krav om sikkerhedsstillelse, jf. elforsyningslovens § 6 b, stk. 7, jf. stk. 5, jf. stk. 3 eller 2) øvrige grunde, jf. forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Forsyningsafbrydelser for øvrige elforbrugere skal indberettes med begrundelserne 1) manglende betaling eller 2) øvrige begrundelser, jf. forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 5.

SEKRETARIATET FOR
ENERGITILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5400
post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

Statistikken er delt op i to og illustrerer niveauet af forsyningsafbrydelser hos henholdsvis husholdningsforbrugere, jf. figur 1 og øvrige forbrugere, jf. figur 2. Figurerne illustrerer tallene for både 2016 og 2017.

Af de i alt 21.106 forsyningsafbrydelser, der fandt sted i 2017 samlet set for både husholdningsforbrugere og øvrige forbrugere under ét, udgjorde husholdningsforbrugeres relative andel 84 pct., mens de resterende 16 pct. kan henføres til øvrige forbrugere.

Husholdningsforbrugere

Af de indberettede tal for 2017 på i alt 17.790 forsyningsafbrydelser for husholdningsforbruger fremgår det, at det primært skyldes manglende sikkerhedsstillelse for 97 pct.s vedkommende, mens de resterende 3 pct. skyldes øvrige begrundelser, heriblandt insolvente dødsboer og ikke tilsluttede nyoprettede målepunkter.

Øvrige forbrugere

Størstedelen af de i alt 3.316 forsyningsafbrydelser for øvrige forbrugere skyldes for 90 pct.s vedkommende manglende betaling fra en elforbruger, mens øvrige begrundelser udgør de resterende 10 pct., heriblandt konkurser og restancer.

SEKRETARIATETS KONKLUSION PÅ ÅRETS INDBERETNINGER

Indberetningerne viser, at langt størstedelen af forsyningsafbrydelser rammer husholdningsforbrugerne som følge af manglende sikkerhedsstillelse efter elforsyningslovens § 6 b, stk. 7, jf. stk. 5, jf. stk. 3.

RESULTATET AF INDBERETNINGERNE

Formålet med statistikken er, at skabe åbenhed vedrørende omfanget af forsyningsafbrydelser efter leveringspligten erstattede forsyningspligten ved engrosmodellens indførelse den 1. april 2016. På baggrund af statistikken kan der således tages stilling til, om der skal sættes ind over for den gruppe af økonomisk svage forbrugere, der afbrydes som følge af manglende betaling, jf. elforsyningslovens § 6 b.

Det er kun i et begrænset omfang mulig at sammenligne 2017 med det forrige indberetningsår 2016, da 2016 kun omfattede perioden april – december.


Men hvis man beregningsteknisk antog, at antal forsyningsafbrydelser i 2016 i perioden april-december kunne ekstrapoleres til også at dække månederne januar-marts samme år, ses det, at tallene for 2017 ligger væsentligt over tallene for et revideret 2016 (kort: 2016R). Konkret vil der overordnet set være tale om en ret betydelig stigning på hele 68 pct. mellem 2016R og 2017, nemlig fra i alt 12.563 (2016R) til 21.105 forsyningsafbrydelser (2017).

For husholdningsforbrugere udgør stigningen 64 pct., nemlig fra 10.860 (2016R) til 17.790 (2017) forsyningsafbrydelser, mens stigningen for øvrige forbrugere udgør 95 pct., hvilket dækker over en forøgelse fra 1.703 (2016R) til 3.316 (2017) forsyningsafbrydelser.

Hvorvidt der er behov for at sætte ind over for denne økonomisk svage gruppe bliver dog først entydig tydelig ved de kommende års indberetninger, hvor Energitilsynet kan sammenligne mere ensartede og valide data, og derved se om der er en generel tendens til, at forsyningsafbrydelser sker i et stort omfang på grund af manglende sikkerhedsstillelse.

Energitilsynet vil således være ekstraordinært opmærksom på udviklingen, når der i april 2019 igen indsamles fornyede data vedrørende år 2018.


FIGUR 1| HUSHOLDNINGSFORBRUGERE

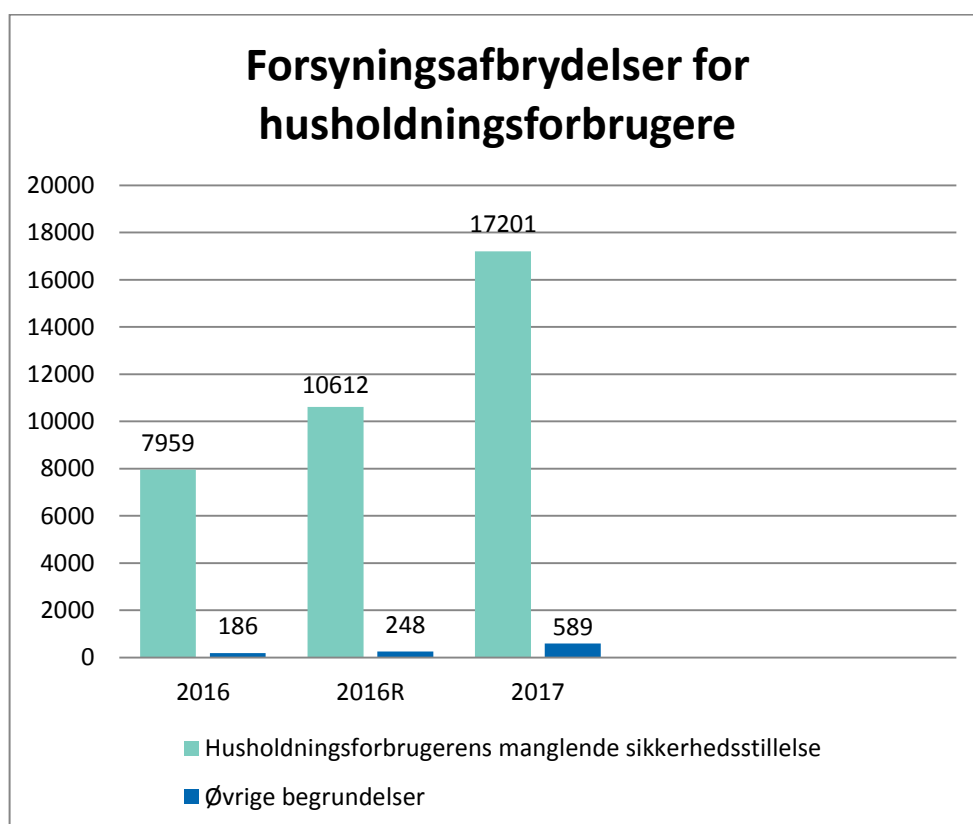

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

Note: Figuren illustrerer først og fremmest de reelle indberettede tal for 2016 for perioden april-december 2016. Tallene for 2016R illustrerer de reviderede beregninger for, hvordan indberetningstallene kunne have set ud, hvis de havde omfattet hele 2016. Tallene for 2017 omfatter hele kalenderåret fra januar-december 2017.

FIGUR 2| ØVRIGE ELFORBRUGERE

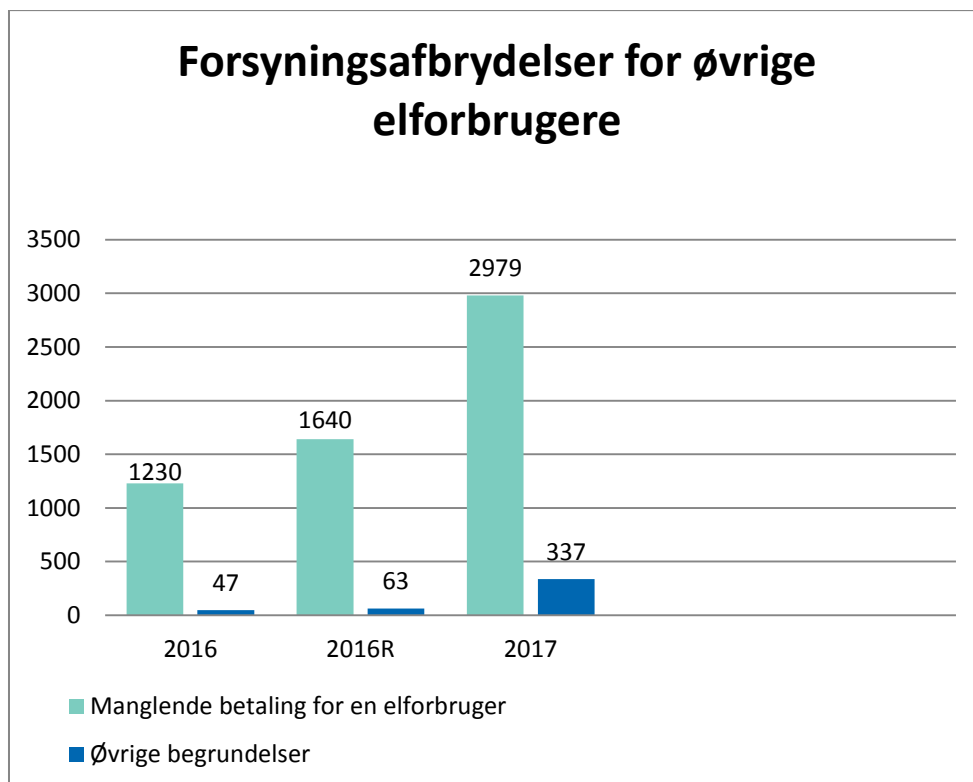

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

Note: Figuren illustrerer først og fremmest de reelle indberettede tal for 2016 for perioden april-december 2016. Tallene for 2016R illustrerer de reviderede beregninger for, hvordan indberetningstallene kunne have set ud, hvis de havde omfattet hele 2016. Tallene for 2017 omfatter hele kalenderåret fra januar-december 2017.